

УДК 629.7.046.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 01124-85

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
САМОЛЕТОВ

На 6 страницах

Технические требования

Взамен ОСТ 1 00692-74

ОКП 76 7830

Распоряжением Министерства от 29 октября 1985 г. № 298-65

срок действия установлен с 1 июля 1986 г.

до 1 июля 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на системы водоснабжения самолетов, предназначенные для хранения запасов питьевой воды и подачи ее потребителям.

№ изд
№ изд

5876

№ № дубликата
№ № подлинника

Издание официальное

ГР 8364004 от 27.11.85

Перепечатка воспрещена

2. Системы водоснабжения должны состоять из бака для воды, агрегатов, обеспечивающих ее подачу к потребителям, панелей обслуживания и трубопроводов.

3. Принципиальные схемы систем водоснабжения приведены в рекомендуемом приложении.

4. Материалы изделий систем водоснабжения, контактирующие с питьевой водой, должны быть выбраны из перечня материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой по ГОСТ 2874-82, и обеспечивать их эксплуатацию в различных климатических условиях по ГОСТ 15150-69.

5. Рабочая среда систем водоснабжения - вода питьевая по ГОСТ 2874-82 с чистой фильтрацией от 40 до 50 мкм. При дезинфекции систем концентрация активного хлора должна быть 75-100 мг/л с последующей промывкой питьевой водой

6. Температура рабочей среды - от 3 до 60 °С.

7. Изделия систем водоснабжения должны быть прочными (стойкими) и устойчивыми к внешним воздействующим факторам по ОСТ 1 00677-74 и ОСТ 1 01005-81.

8. Герметичность систем водоснабжения - группа 1-8 ОСТ 1 00128-74, герметичность поплавкового клапана - по ОСТ 1 03994-81.

9. Изделия систем водоснабжения, устанавливаемые на наружные обводы самолетов, и трубопроводы, проходящие через необогреваемые отсеки, должны иметь обогрев в полете и на земле, обеспечивающий температуру на рабочей поверхности не ниже 3 °С при температуре наружного воздуха минус 60 °С.

10. Металлизация изделий систем водоснабжения должна выполняться по ОСТ 1 01025-82.

11. Изделия систем водоснабжения должны обеспечивать полный слив воды после открытия двухпозиционных кранов слива.

12. Объем баков для воды должен определяться существующими нормативами, исходя из количества пассажиров и продолжительности беспосадочного полета.

13. Количество воды в баках и при заправке и в полете должно контролироваться с помощью водомера.

14. Невырабатываемый остаток воды в системах водоснабжения не должен быть более 1 % от объема баков.


15. Расход воды из любой точки потребления должен быть $(2,4 \pm 0,6)$ л/мин при включении 50 % потребителей.

№ изм
№ изв

5376

Инв № дубликата
Инв № подлинника

2 Схема системы водоснаб

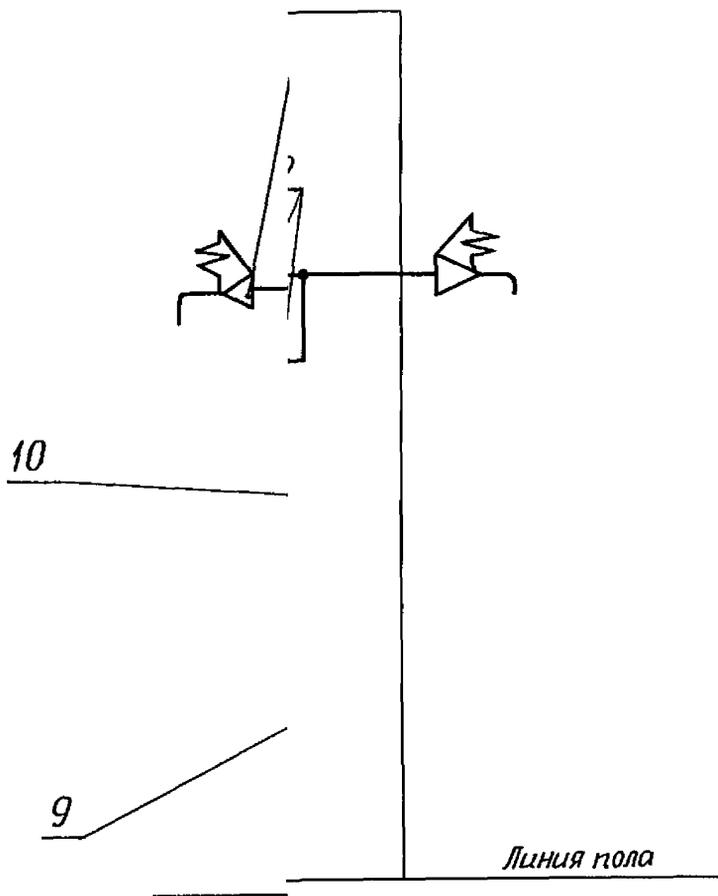

№ изм	
№ изв	

Изм № дубликата	
Изм № подлинника	5376

Л
4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замя- ненных	новых	анну- лиро- ванных				

Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	5376